

**SURGE VOLTAGE ARRESTER
ÜBERSpannungsABLEITER
РАЗРЯДНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
ZVODIČ PŘEPĚTÍ
SVODIČ PŘEPĚTÍ**

SVD250M-ZS SVD250M




Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.
Den Einbau, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.




Монтаж, обслуживание и уход может производить только работник с соответствующей электротехнической квалификацией.

Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.



max. L, N, FM, ⚡	4 mm ²	2,5 mm ²
min. L, N, FM, ⚡	0,2 mm ²	0,2 mm ²

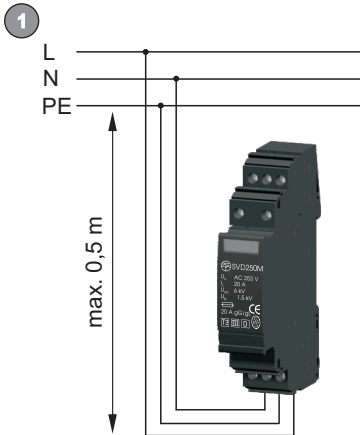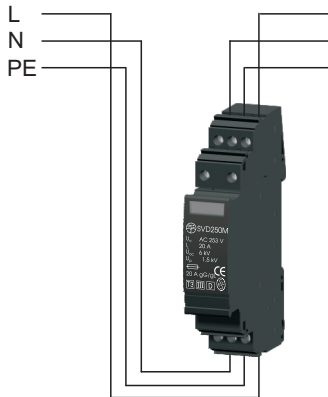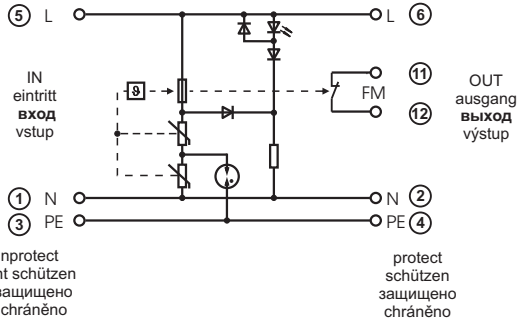

Installation

- the line length between 2nd a 3rd protection stage must be at least 5 m
- the length of the connecting lines between the arrester (OUT) and the equipment to be protected must be as short as possible. When connected in parallel, a length of 0,5 m for the branch lines should not be exceeded (pic. 1)
- when installing, country-specific regulations and rules have to be observed



Einbau

- die Leitungslänge zwischen 2. und 3. Schutzstufe (SVD250M) muss minimal 5m betragen
- die Länge der Verbindungsleitungen zwischen Ableiter (OUT) und zu schützendem Gerät sollte so kurz wie möglich sein. Bei Parallelschaltung sollen 0,5 m Stichelungslänge nicht überschritten werden (bild.1)
- bei der Installation sind landesspezifische Vorschriften und Gesetze einzuhalten

RUS

Установка

- длина линии между 2-ой и 3-ей степенью защиты должна быть минимально 5 м
- длина линии между выходом разрядника (OUT) и защищающим устройством должна быть чем короче. Как разрядник есть параллельно включеный, длина отвода не должна превышать 0,5 м (рис. 1)
- во время установки должны соблюдаться государственные предписания и нормативы

SK

Inštalácia

- dĺžka vedenia medzi 2. a 3. (týmto) stupňom ochrany musí byť minimálne 5 m
- dĺžka vedenia medzi výstupom zvodiča (OUT) a chráneným zariadením musí byť čo najkratšia. V prípade paralelného zapojenia, dĺžka 0,5 m pre odbočku nesmie byť prekročená (obr. 1)
- pri inštalácii musia byť dodržané návodné predpisy a smernice

CZ

Instalace

- délka vedení mezi 2. a 3. (tímto) stupněm ochrany musí být minimálně 5 m
- délka vedení mezi výstupem svodiče (OUT) a chráněným zařízením musí být co nejkratší. V případě paralelního zapojení svodiče, délka 0,5 m pro odbočku nesmí být překročena (obr. 1)
- při instalaci musí být dodržovány národní předpisy a směrnice

It is possible to dismantle, recycle the product or to store it at the secured depot after the end of its durability.
Das Produkt kann man nach der Lebensdauerbeendigung demontieren, recyceln, eventuell auf den gesicherten Ablageplatz lagern.

Изделие возможно после окончания срока службы демонтировать, переработать или сдать на охраняемую свалку.

Výrobok sa môže po ukončení životnosti demontovať, recyklovať, prípadne uložiť na zabezpečenú skládku.

Výrobek je možno po ukončení životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skládku.